



AIR TORQUE

PNEUMATISCHE STELLANTRIEBE


VT 1500 2400



1500Nm
⇓
2400Nm

Facteur de marche
50%
Duty rating

Indice de protection
IP68
Enclosure

Anti-condensation
intégrée

Integrated
anti-condensation

VT

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE

DOCUMENTATION TECHNIQUE
MISE EN SERVICE

ELECTRIC ACTUATOR

TECHNICAL LITERATURE
SET UP PROCEDURE

ELEKTRISCHE STELLANTRIEBE

TECHNISCHE UNTERLAGEN
BETRIEBSANLEITUNG

ACTUADOR ELÉCTRICO

DOCUMENTACIÓN TECNICA
PUESTA EN SERVICIO

Air Torque GmbH
Im Katzentach 16-18
DE-76275 Ettlingen

Tel.: +49 (0)7243 5934 0
Fax: +49 (0)7243 5934 34
Email: info@airtorque.de



Instructions et consignes de sécurité		
<i>Instructions and security</i>	5	4
Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise	6	
Instrucciones y seguridad	7	
Encombremments		
<i>Dimensions</i>	8	8
Dimensionen	8	
dimenciones	8	
Instructions de montage		
<i>Mounting instructions</i>	9	9
Montage Anleitung	9	
Instrucciones de montaje	9	
Liste de pièces détachées		
<i>Spare parts list</i>	10	10
Ersatzteilliste	10	
Lista de piezas	10	
Branchements électriques		
<i>Electric wiring</i>	11	11
Elektrische Verbindung	11	
Conexiones eléctricas	11	
Schémas électriques 230V & 400V		
<i>Electrical diagrams</i> 230V & 400V	12	12
Schaltplan 230V & 400V	12	
Esquemas eléctricos 230V & 400V	12	
Données techniques		
<i>Technical datas</i>	14	14
Technischen daten	15	
Datos técnicos	15	

INSTRUCTIONS - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DESCRIPTION

Ces actionneurs électriques ont été conçus pour permettre le pilotage d'une vanne 1/4 tour. Pour tout autre application, nous consulter préalablement. Nous ne pouvons être tenus responsables en cas d'autre utilisation.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Les transporteurs étant responsables des avaries et des retards de livraison, les destinataires doivent émettre des réserves, le cas échéant, avant de prendre livraison des marchandises. Les envois directs d'usine sont soumis aux mêmes conditions.
- Le transport sur site est effectué dans un emballage rigide.
- Les produits doivent être stockés dans des endroits propres, secs et aérés, de préférence sur des palettes de manutention ou sur des étagères.

MAINTENANCE

- La maintenance est assurée par notre usine. Si le matériel ne fonctionne pas, vérifier le câblage suivant le schéma électrique et l'alimentation de l'actionneur électrique concerné.
- Pour toute question, prendre contact avec le service après-vente.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utiliser un chiffon (et de l'eau savonneuse).
NEPAS UTILISER D'AGENT A BASE DE SOLVANT OU D'ALCOOL

GARANTIE

- 100% des actionneurs ont été testés et réglés en usine.
- Ces produits sont garantis 2 ans ou 50000 manœuvres contre tous vices de fabrication et de matière, à partir de la date de livraison (facteur de service et classe du modèle suivant la norme CEI34).
- Cette garantie n'est valable que dans le cas où le matériel aura été, entre temps, ni démonté, ni réparé. Cette garantie ne s'étend pas à l'usure provoquée par suite de chocs ou maladresse, ainsi que par l'utilisation du matériel dans les conditions qui ne seraient pas conforme à ses caractéristiques. Cette garantie est strictement limitée au remplacement de la ou des pièces d'origines reconnues défectueuses, par nos services, après expertise. Les frais de port aller et retour, ainsi que la main d'œuvre, restent à la charge du client. Aucune responsabilité ne serait nous incomber au sujet des accidents ou risques directs ou indirects découlant d'une défectuosité de nos matériels. La garantie ne couvre pas les conséquences d'immobilisation et exclut tout versement d'indemnité. Les accessoires et adaptations ne sont pas couverts par cette garantie. Au cas où le client n'aurait pas réalisé ponctuellement les paiements stipulés aux échéances convenues, notre garantie sera suspendue jusqu'au paiement des échéances en retard et sans que cette suspension puisse augmenter la durée de la garantie à la mise à disposition.

RETOUR DE MARCHANDISE

- L'acheteur est tenu de vérifier au moment de la livraison la conformité de la marchandise par rapport à sa définition.
- L'acceptation par l'acheteur de la marchandise dégage le fournisseur de toute responsabilité, si l'acheteur découvre une non-conformité postérieurement à la date d'acceptation. Dans un tel cas, les frais de mise en conformité seront à la charge de l'acheteur qui supportera également seul, les conséquences financières du dommage. Les retours des marchandises sont acceptés que si nous les avons préalablement autorisés : ils doivent nous parvenir franco de tous frais à domicile et ne comporter que des produits dans leur emballage d'origine. Les marchandises rendues sont portées au crédit de l'acheteur, déduction faite des 20% de reprise du matériel calculé sur la base du montant initial des marchandises retournées.

CONSIGNES DE SECURITE



A lire avant toute installation du produit

- L'alimentation électrique doit être coupée avant toute intervention sur l'actionneur électrique (avant de démonter le capot ou de manipuler la commande manuelle de secours).
- Toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne formée aux règles d'ingénierie électrique, de sécurité et tout autre directive applicable.
- Respecter impérativement l'ordre des consignes de raccordement et de mise en service décrites dans le manuel sans quoi le bon fonctionnement n'est plus garanti. Vérifier les indications portées sur la plaque d'identification de l'actionneur : elles doivent correspondre à votre réseau électrique d'alimentation.



- Ne pas monter l'actionneur « tête en bas » : Possible écoulement de graisse sur la partie électrique
- Ne pas monter l'actionneur à moins de 30 cm d'une source de perturbations électromagnétiques

DESCRIPTION

These electric actuators have been designed to perform the control of a valve with 90° rotation. Please consult us for any different application. We cannot be held responsible if the mentioned actuators are used in contradiction to this advice.

TRANSPORT AND STORAGE

- The forwarding agents being held as responsible for damages and delays of the delivered goods, the consignees are obliged to express if applicable their reserves, prior to accept the goods. The goods delivered directly ex works are subject to the same conditions.
- The transport to the place of destination is carried out by using rigid packing material.
- The products must be stored in clean, dry, and ventilated places preferably on appropriate palettes or shelves.

MAINTENANCE

- Maintenance is ensured by our factory. If the supplied unit does not work, please check the wiring according to the electric diagram as well as the power supply of the concerned electric actuator.
- For any question, please contact our after-sales service.
- To clean the outside of the actuator, use a lint and soapy water.

DO NOT USE CLEANING PRODUCT WITH SOLVENT OR ALCOHOL

GUARANTEE

- 100% of the actuators are fully tested and set in the factory.
- These products are guaranteed two years from the delivery date or 50,000 operating cycles against all types of manufacturing and material faults (operating time and model class according to standard CEI34).
- This guarantee will only be valid if the unit has not been disassembled or self-repaired during its service life. It does not cover any wear and damage caused by shocks or faulty operation neither by the use of the unit under conditions not in accordance with its nominal characteristics. The guarantee is strictly limited to the replacement of original parts found defective on checking by our service personnel. The cost of shipping to our premises, the return of devices to the customer as well as the repair cost will be chargeable. We will not assume the responsibility for any direct or indirect accidents/risks originated by a failure of our products. The guarantee does not cover the consequences of breakdown and excludes any payments for indemnities. The accessories and adaptations are excluded from the guarantee. In the case where a customer has not proceeded to payments within the agreed period, our guarantee will be suspended until the delayed payments have been received and with the consequence that this suspension will not prolong the guarantee period in any case.

RETURN OF GOODS

- The customer is obliged to check the conformity of the goods with regard to their definition at the time of delivery.
- The acceptance of the goods by the purchaser disclaims the supplier of all responsibility if the purchaser discovers any non-conformity after the date of acceptance. In such case, the repair cost will be borne by the purchaser who will also exclusively bear all financial consequences of any resulting damage. Returned goods will only be accepted if our prior agreement has been given to this procedure : the goods must be sent free of all cost and being shipped solely and in their original packing. The returned goods will be credited to the purchaser with a reduction of 20% on the unit's price charged in accordance with the original invoice of the returned goods.

SAFETY INSTRUCTIONS



To be read prior to the installation of the product

- The electric power supply must be switched-off before any intervention on the electric actuator (i.e. prior demounting its cover or manipulating the manual override knob).
- Any intervention must only be carried out by a qualified electrician or other person instructed in accordance with the regulations of electric engineering, safety, and all other applicable directives.
- Strictly observe the wiring and set-up instructions as described in the manual: otherwise, the proper working of the actuator can not be guaranteed anymore. Verify that the indications given on the identification label of the actuator fully correspond to the characteristics of the electric supply.



- Do not mount the actuator « upside down »: Possible flow of the grease on the electric housing
- Do not mount the actuator less than 30 cm of a electromagnetic disturbances source.

BETRIEBSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

BESCHREIBUNG

Die elektrischen Stellantriebe wurden entwickelt, um Ventile mit Vierteldrehung zu steuern. Bitte ziehen Sie uns vor jeder anderen Verwendung zur Rate. Für jeglichen weitergehenden Einsatz können wir keine Verantwortung übernehmen.

TRANSPORT UND LAGERUNG

- Da die Spediteure für Schäden und Lieferverspätungen verantwortlich sind, müssen die Empfänger gegebenenfalls vor Annahme der Waren Vorbehalte äußern. Lieferungen direkt ab Werk unterliegen den gleichen Bedingungen.
- Der Transport vor Ort erfolgt in einer festen Verpackung.
- Die Lagerung muss an einem sauberen, gelüfteten und trockenen Ort erfolgen, bevorzugt auf Transportpaletten oder in Regalen.

WARTUNG

- Die Wartung wird in unserem Werk vorgenommen. Falls das Material nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Kabelanschlüsse nach dem Schaltplan und die Stromzufuhr des betreffenden elektrischen Stellantriebes.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Verwenden Sie zur Außenreinigung des Antriebs ein Tuch und Seifenlösung.

BITTE NIE LÖSUNGSMITTEL ODER ALKOHOLHALTIGE MITTEL ZUR REINIGUNG BENUTZEN.

GARANTIE

- 100% der Stellantriebe werden im Werk geprüft und eingestellt.
- Die Produkte unterliegen einer Garantie von zwei Jahren oder 50000 Bedienvorgängen bezüglich allen Herstellungs- und Materialfehlern, vom Datum der Auslieferung an (Einschaltdauer und Modellklasse nach Norm CEI34).
- Diese Garantie tritt nur in Kraft, wenn die Ware zwischenzeitlich weder repariert noch zerlegt worden ist. Sie bezieht sich weder auf Verschleiß durch Stöße oder Fehlbedienung noch auf den Einsatz des Materials unter nicht geeigneten Bedingungen. Diese Garantie ist eingeschränkt auf den Ersatz des oder der Originalteile, die von uns nach Begutachtung als defekt anerkannt wurden. Die Frachtkosten für Hin- und Rückweg sowie der Arbeitslohn obliegen dem Kunden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung bezüglich Unfällen oder direkten oder indirekten Risiken, die sich aus einem Defekt unserer Waren ergeben. Die Garantie deckt die Folgen eines Stillstandes nicht ab und schließt jede Entschädigungszahlung aus. Zubehör und Umbauten fallen nicht unter die Garantie. Für den Fall, daß der Kunde zeitweise nicht den Zahlungen zu den vereinbarten Fälligkeiten nachgekommen ist, wird die Garantie bis zur Zahlung der verspäteten Fälligkeiten ausgesetzt, ohne daß diese Unterbrechung die Dauer der gewährleisteten Garantie verlängert.

RÜCKSENDUNG VON WAREN

- Der Käufer ist gehalten, bei Erhalt der Ware die Übereinstimmung mit den Vorgaben zu überprüfen.
- Die Annahme der Ware durch den Käufer befreit den Lieferanten von jeglicher Verantwortung, falls der Käufer eine Reklamation nach dem Zeitpunkt der Annahme feststellt. In einem solchen Fall obliegen dem Käufer allein die Kosten für die Beseitigung sowie die Folgekosten des Schadens. Warenrücksendungen werden nur angenommen, wenn wir sie zuvor genehmigt haben: sie müssen frei Haus, ohne jegliche Gebühren, an unseren Firmensitz geliefert werden und dürfen ausschliesslich originalverpackte Ware enthalten. Die zurückgesendeten Waren werden dem Käufer gutgeschrieben, abzüglich 20% Warenrücksendungspauschale, veranschlagt auf Grundlage des ursprünglichen Rechnungsbetrags der zurückgesandten Waren.

ANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE



Vor jeglicher Installation des Produktes zu lesen

- Die Stromzufuhr muss vor jeglichem Eingriff am elektrischen Stellantrieb unterbrochen werden (bevor die Haube abgenommen oder die Handnotbetätigung bedient wird).
- Jeglicher Eingriff darf nur von qualifizierten Elektrikern oder von nach den Regeln der Elektrotechnik, der Sicherheit und allen anderen anwendbaren Normen geschultem Personal vorgenommen werden.
- Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der Anweisungen zum Anschliessen und zur Inbetriebnahme, welche im Handbuch beschrieben werden, ansonsten wird die einwandfreie Funktion nicht gewährleistet. Überprüfen Sie die Angaben auf dem Typenschild des Stellantriebes : sie müssen Ihrer Stromversorgung entsprechen.



- Dabei kann das Medium aus der Armatur in der Antrieb gelangen (Elektrische teile)

- Immer einen Mindestabstand von 30cm zu einer elektromagnetischen Störquelle einhalten .

DESCRIPCIÓN

Estos actuadores eléctricos han sido concebidos para permitir el pilotaje de válvulas 1/4 de vuelta. Para otra aplicación, consultarnos. No podemos valorar responsabilidad en caso de otra utilización.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Al ser responsables los transportistas de averías y retrasos de entrega, los destinatarios deben emitir reservas, si llega el caso, antes de tomar entrega de las mercancías. Los envíos directos de fábrica están sometidos en las mismas condiciones.

- El transporte sobre sitio es efectuado en un embalaje rígido.
- Los productos deben ser almacenados en lugares limpios, secos y airados, preferentemente sobre paletas de manutención o sobre estanterías.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento es asegurado por nuestra fábrica. Si el material no funciona, verificar que el cableado, sigue el esquema eléctrico y la alimentación del actuador eléctrico concernido.
- Para toda pregunta, entrar en contacto con servicio posventa.
- Para limpiar el exterior del actuador, utilizar un trapo, y del agua jabonosa.

NO UTILIZAR PRODUCTO DE LIMPIEZA CON DISOLVENTE O ALCOHOL

GARANTÍA

- El 100% de los actuadores están sometidos a un testigo y vienen ajustados de fábrica.
- Este producto es garantizado 2 años o 50000 maniobras contra todo vicio de fabricación y de materia, a partir de la fecha de entrega (factor de servicio y clase del modelo, sigue la norma CEI34).
- Esta garantía es valida tan solo en caso de que el material habrá sido, entre tanto, ni desmontado, ni reparado. Esta garantía no se extiende al desgaste provocado por choques o torpeza, así como por la utilización del material en las condiciones que serian conformes a sus características. Esta garantía es estrictamente limitada a la sustitución de una o varias piezas de orígenes reconocidas defectuosas por nuestros servicios, después de somerlos a un control de expertos. Los gastos de transportes ida y vuelta así como la mano de obra, se quedan al cargo del cliente. Ninguna responsabilidad debe incumbirnos respeto a los accidentes o los riesgos directos o indirectos que emanarían de una defectuosidad de nuestros materiales. La garantía no cubre las consecuencias de inmovilización y excluye todo pago de indemnidad. Los accesorios y las adaptaciones no son cubiertos por esta garantía. En caso de que el cliente no habría realizado puntualmente los pagos estipulados a los vencimientos convencionales, nuestra garantía será suspendida hasta el pago de los vencimientos tardes y sin que esta suspensión pueda aumentar la duración de la garantía a la disposición.

DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA

- El comprador debe verificar al momento de la entrega la conformidad de la mercancía en relación a su definición.
- La aceptación por el comprador de la mercancía suelta al proveedor de toda responsabilidad; igual que si el comprador descubre una non conformidad posteriormente a la fecha de aceptación. En tal caso, los gastos de devolución para conformidad están a cargo del comprador que soportara también las consecuencias financieras del daño. Las devoluciones de las mercancías son aceptadas que si previamente las autorizamos: deben llegar sin cargo a nuestro domicilio y comportar solamente productos dentro sus embalajes de origen. Las mercancías devueltas son abonadas a cuenta del comprador, deducción hecha de 20% por devolución del material, calculado sobre el importe inicial de las mercancías devueltas.

CONSEJOS DE SEGURIDAD







A leer antes de toda instalación del producto.

- La alimentación eléctrica debe ser cortada antes de toda intervención sobre el actuador eléctrico (antes de desmontar la tapa o de manipular el mando de socorro).
- Toda intervención debe ser efectuada por un electricista cualificado o una otra persona formada a las reglas de seguridad y otras directivas aplicables.
- Respetar obligatoriamente el orden de las consignas de conexión y de las puestas en marcha descritas en el manual al fin de garantizar el buen funcionamiento. Verificar las indicaciones puestas sobre la placa de identificación del actuador : deben corresponder a su red eléctrico de alimentación.



- No montar el actuador "cabeza de bajo": Derrame Posible de grasa sobre la parte eléctrica
- No montar el actuador por menos de 30 cm de una fuente de perturbaciones electromagnéticas

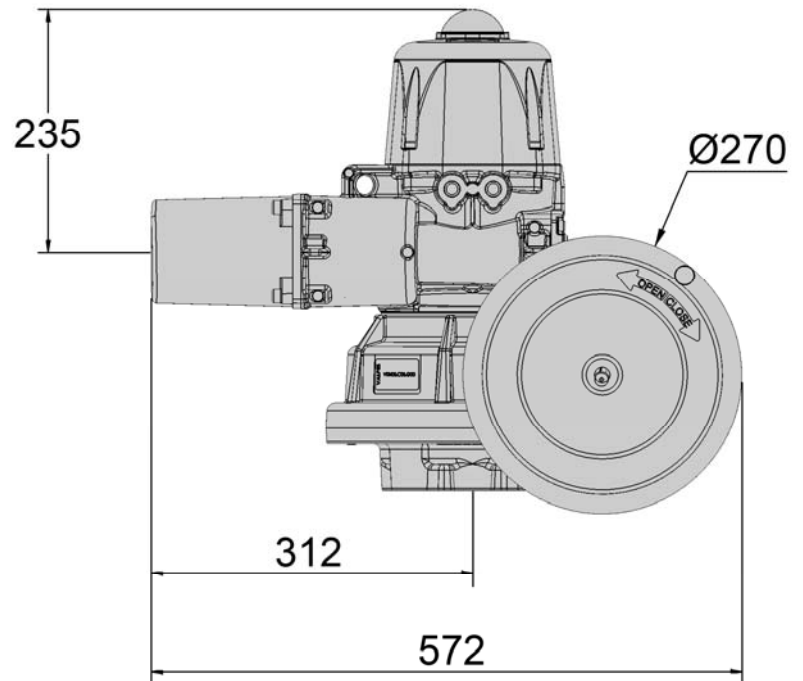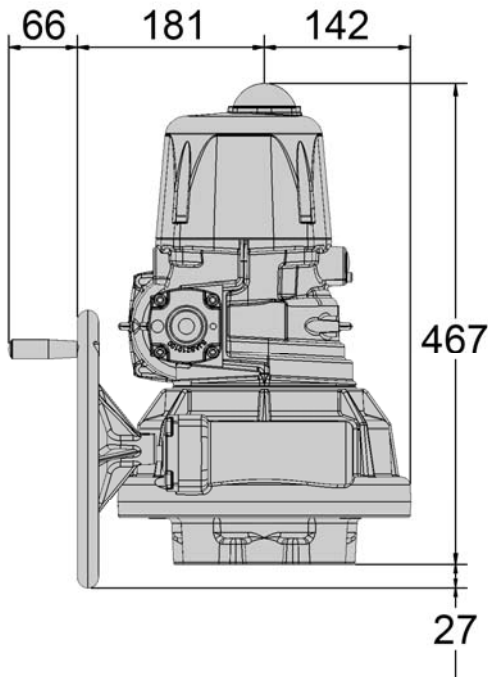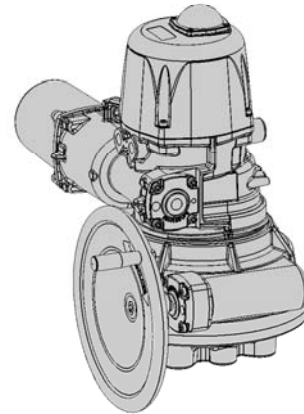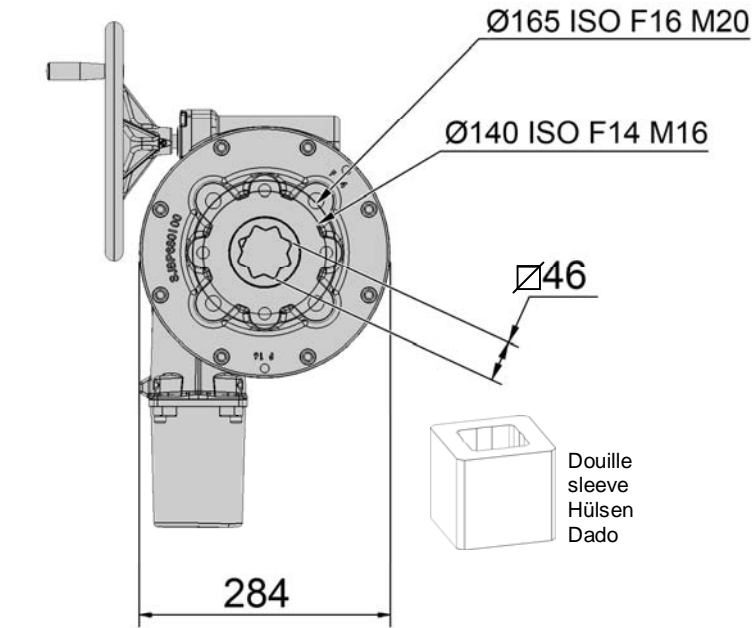

Carré / Etoile	Profondeur
Square / Star drive nut	Depth
Vierkant / Stern	Tiefe
Cuadrado / Estrella	Profundidad
46	50

Fixation ISO F	Diamètre	Tarauté M	Profondeur	Nombre de vis
ISO F flange	Diameter	M threaded	Depth	Screws quantity
ISO F Anschluss	Diameter	M Gewinde	Tiefe	Anzahl der Schrauben
Fijación ISO F	Diámetro	Aterrajado M	Profundidad	Número de tornillos
F14	140	M16	32	4
F16	165	M20	40	4

L'actionneur est par défaut en position fermée.

COMMANDE MANUELLE DE SECOURS ET REGLAGE DES BUTEES

L'actionneur fonctionne en priorité électrique. S'assurer que l'alimentation est coupée avant de le manœuvrer manuellement.. Aucun débrayage n'est nécessaire, il suffit de tourner le volant (annexe p.10 repère 14) : Sens antihoraire pour l'ouverture.

MONTAGE / DEMONTAGE DU CAPOT ET DE L'INDICATEUR

Il est nécessaire de démonter le capot pour le câblage et le réglage de l'actionneur.

- Montage du capot (annexe p.10 rep.2) : s'assurer que le joint (annexe p.10 rep.8) est bien dans son logement, graisser le plan de joint (graisse Molydal 3790 ou équivalent), monter le capot et serrer les 4 vis M6 (annexe p.10 rep.3, couple : 6Nm).
- Montage de l'indicateur visuel (annexe p.10 rep.1) : monter le joint et l'indicateur puis le hublot avec les 4 vis M4.

The actuator is set to its closed position in our factory.

EMERGENCY MANUAL OVERRIDE AND MECHANICAL STOPS SETTING

The actuator operates in electric priority. Ensure that the power supply is cut off prior to manually operation. No declutching is required, the hand wheel has simply to be turned (appendix p.10 mark 14): Anticlockwise to open.

MOUNTING / DEMOUNTING OF THE COVER AND POSITION INDICATOR

For the wiring and setting of the actuator, it is necessary to remove the cover.

- Mounting of the cover (appendix p.10 mark 2) : make sure that the seal ring (appendix p.10 mark 8) is correctly placed in its position, grease of the flame path (Molydal 3790 grease or equivalent), mount the cover and tighten the 4 screws M6 (appendix p.10 mark 3, torque : 6Nm).
- Mounting of the position indicator (appendix p.10 mark 1) : mount the seal ring and the indicator then the window with the 4 screws M4.

Der Stellantrieb wird mit Voreinstellung Position geschlossen geliefert.

HANDNOTBETÄTIGUNG UND EINSTELLUNG DER ENDBALTERUNGEN

Der Stellantrieb wird vorrangig elektrisch betrieben. Vor manueller Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Ein Auskuppeln ist nicht erforderlich, es reicht aus, das Steuerrad zu drehen (Anhang Seite 10 Markierung 14): Gegen uhr Richtung zu öffnen.

ANBRINGUNG UND ABNEHMEN DER HAUBE UND DES STELLANZEIGERS

Es ist notwendig, zur Verkabelung und Einstellung des Stellantriebes die Haube abzunehmen.

- Anbringung der Haube (Anhang Seite 10 Markierung 2) : darauf achten, daß der Dichtring (Anhang Seite 10 Markierung 8) richtig sitzt, die Fläche des Dichtrings fetten (Fett Molydal 3790 oder mit entsprechender Spezifikation), die Haube anbringen und die 4 Schrauben M6 anziehen (Anhang Seite 10 Markierung 3, Drehmoment : 6Nm).
- Anbringung des Stellanzeigers (Anhang Seite 10 Markierung 1) : den Dichtring und den Stellanzeiger anbringen, schließlich die Glasabdeckung mit den 4 Schrauben M4 befestigen.

El actuador es por defecto en position cerrada


MANDO MANUAL Y REGLAJE DE LOS TOPES

El actuador funciona en prioridad eléctrica. Asegurarse que la alimentación es cortada antes de manejarlo manualmente.. Ningún desembrague es necesario, basta con girar el volante (anejo p.10 señala 14) : Dirección anti-horario para abrir.

MONTAJE / DESMONTAJE DE LA TAPA Y DEL INDICADOR


Es necesario desmontar la tapa para el cableado y el reglaje del actuador.

- Montaje de la tapa (anejo p.10 rep.2): asegurarse que el junto (anejo p.10 rep.8) está bien en su emplazamiento, engrasar el plano del junto (grasa Molydal 3790 o equivalente), Poner la tapa y atornillar los 4 tornillos M6 (anejo p.10 rep.3, par : 6Nm).
- Montaje del indicador visual (anejo p.10 rep.1): poner el junto, el indicador y la tapa del indicador con las 4 tornillos M4.

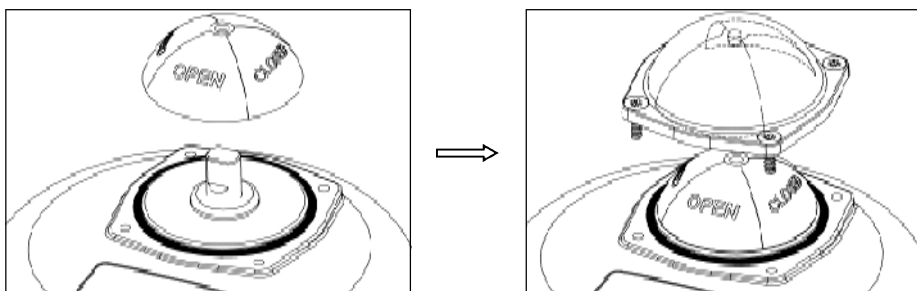

LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

EN SPARE PARTS LIST
D ERSATZTEILLISTE
ES LISTA DE PIEAS

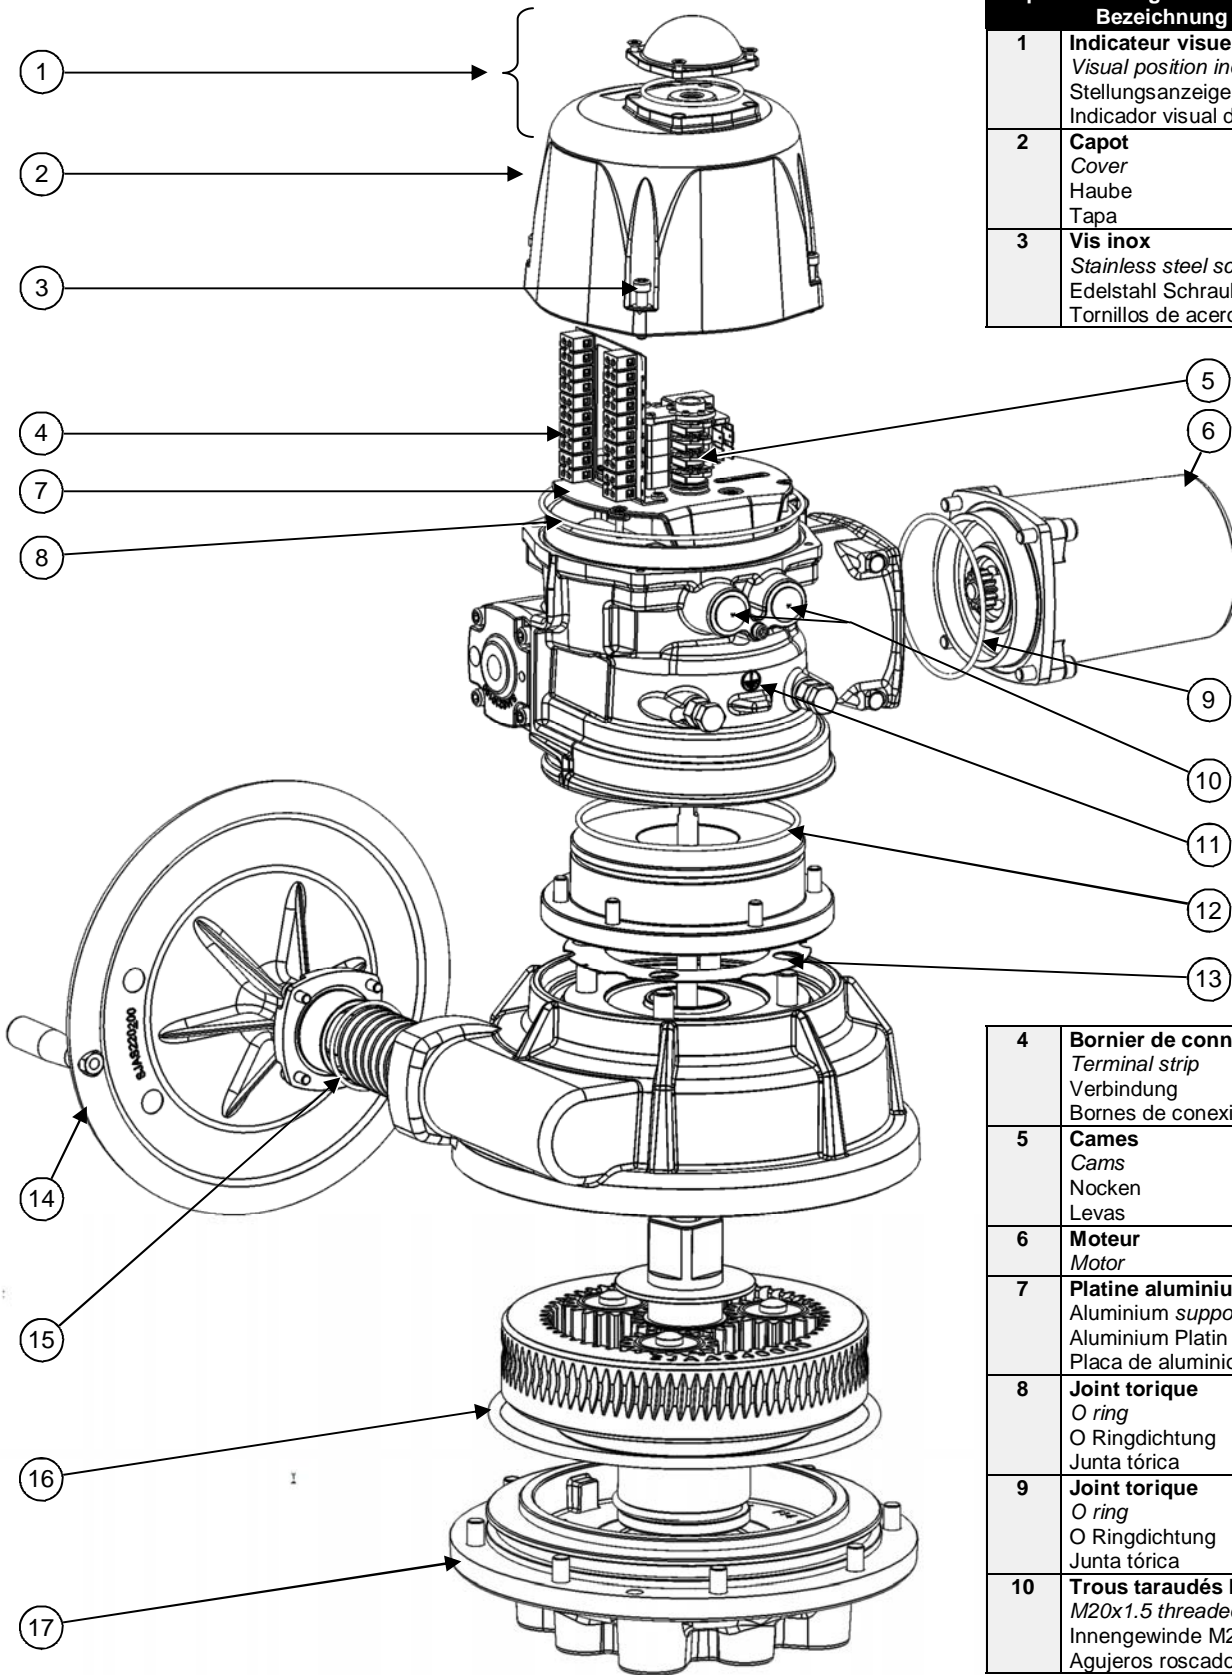

Rep.	Désignation / Designation Bezeichnung / Désignación
1	Indicateur visuel de position <i>Visual position indicator</i> Stellungsanzeige Indicador visual de posición
2	Capot <i>Cover</i> Haube Tapa
3	Vis inox <i>Stainless steel screws</i> Edelstahl Schrauben Tornillos de acero inoxidable



4	Bornier de connexion <i>Terminal strip</i> Verbindung Bornes de conexión
5	Cames <i>Cams</i> Nocken Levas
6	Moteur <i>Motor</i>
7	Platine aluminium <i>Aluminium support plate</i> Aluminium Platin Placa de aluminio
8	Joint torique <i>O ring</i> O Ringdichtung Junta tórica
9	Joint torique <i>O ring</i> O Ringdichtung Junta tórica
10	Trous taraudés M20x1,5 <i>M20x1.5 threaded openings</i> Innengewinde M20x1.5 Agujeros roscados M20x1.5

Rep.	Désignation	Designation	Bezeichnung	Désignación
11	Vis de terre	<i>Earth screw</i>	Erde Schraube	Tornillo de tierra
12	Joint torique	<i>O ring</i>	O Ringdichtung	Junta tórica
13	Joint	<i>Seal</i>	Dichtung	Junta
14	Volant	<i>Hand wheel</i>	Handrad	Volante
15	Joint torique	<i>O ring</i>	O Ringdichtung	Junta tórica
16	Joint torique	<i>O ring</i>	O Ringdichtung	Junta tórica
17	Platine fonte	<i>Cast iron support plate</i>	Gussplatin	Placa de hierro colado


FR	BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES - INSTRUCTIONS	11
GB	ELECTRIC WIRING - INSTRUCTIONS	11
D	ELEKTRISCHE VERBINDUNG - INSTRUKTIONEN	11
ES	CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTRUCCIONES	11

FR	SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 230V AC / 400V TRIPHASÉ	12-13
GB	230V AC / 400V THREE PHASE ELECTRIC WIRINGS	12-13
D	230V AC / 400V DREHSTROM SCHALTPLAN.....	12-13
ES	ESQUEMAS ELÉCTRICOS 230V AC / 400V TRIFÁSICO	12-13


Symboles utilisés :


Danger : risque de choc électrique



Terre de protection





Tension continue




Tension alternative

- Le branchement à une prise de Terre est obligatoire au-delà de 42V suivant la norme en vigueur.
- L'actionneur étant branché en permanence, il doit être raccordé à un dispositif de sectionnement (interrupteur, disjoncteur), assurant la coupure d'alimentation de l'appareil.
- La température du bornier peut atteindre 90°C
- Pour une utilisation avec de grandes longueurs de câbles, le courant induit généré par les câbles ne doit pas dépasser 1mA


Used symbols :


Danger : risk of electric shock



Earth protection





Direct voltage




Alternating voltage

- As stipulated in the applicable regulation, the connection to earth contact is compulsory for devices with working voltages exceeding 42 V.
- The actuator is always powered, so it must be connected to a disconnection system (switch, circuit breaker) to ensure the actuator power cut.
- The terminal temperature can reach 90°C
- For a use with a long power supply wiring, the induction current generated by the wires musn't be higher than 1mA


Verwendete Symbole :


Gefahr : Gefahr eines elektrischen Schlages



Schutzerdung





Gleichspannung




Wechselspannung

- Die Erdung ist nach der geltenden Norm bei über 42V vorgeschrieben.
- Der Antrieb ist dauerhaft unter Spannung, daher muß beim Anschluß ein Abschaltssystem (Leistungsschalter) vorgesehen werden um die Unterbrechung der Stromzufuhr zu gewährleisten.
- Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen.
- Bei Verwendung einer langen Zuleitung für die Spannungsversorgung darf die Induktionsspannung der Leitung nicht größer als 1mA sein.


Símbolos utilizados:


Peligro: riesgo de choque eléctrico



Tierra de protección



Tensión continua



Tensión alternativa


- El enchufe a una toma de tierra es obligatorio más allá de 42V según la norma corriente.
- El actuador esta siempre conectado, debe ser empalmado a un dispositivo de seccionamiento (interruptor, disyuntor), asegurando la cortadura de alimentación del aparato.
- La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C
- Para una utilización con los grandes largo de cables, la corriente induce engendrado por los cables no debe adelantar 1mA



NB : Les câbles utilisés doivent être rigides (tensions pour la recopie : 4 à 250V AC/DC)
The used wires must be rigid (feedback voltages : 4 to 250V AC/DC)
 Die Anschlusskabel müssen biegesteif sein (Rückmeldespannungen 4 bis 250V AC/DC)
 Los cables eléctricos utilizados deben ser rígidos (tención para el señal de retorno : 4 hasta 250V AC/DC)

La température du bornier peut atteindre 90°C
The terminal temperature can reach 90°C
 Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen.
 La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C

ALIMENTATION ET COMMANDE
 POWER SUPPLY AND COMMAND
 SPANNUNGSVERSORGUNG UND STEUERUNG
 ALIMENTACIÓN Y MANDO

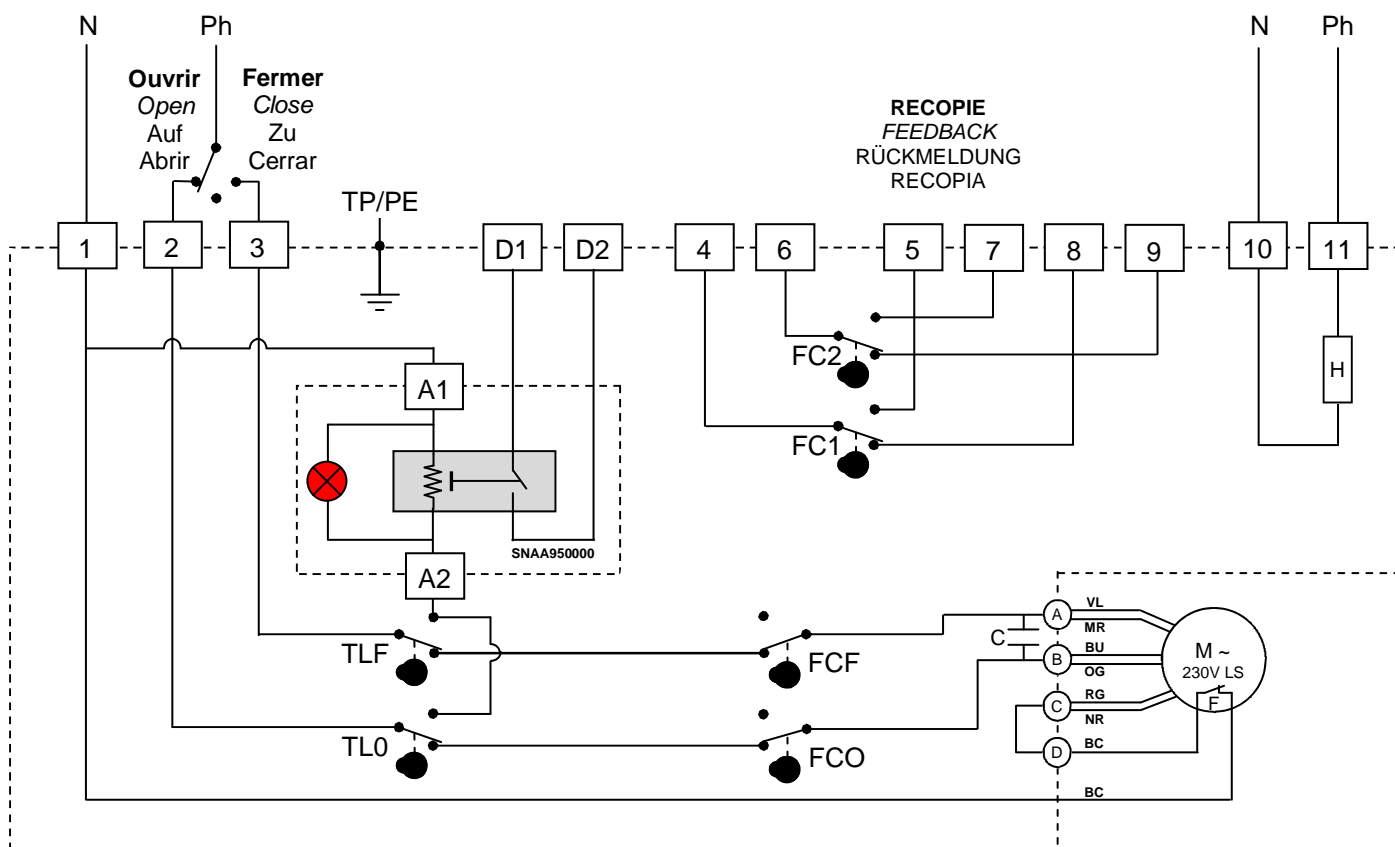


REP	DESIGNATION BESCHREIBUNG DESIGNACIÓN	REP	DESIGNATION BESCHREIBUNG DESIGNACIÓN	REP	DESIGNATION BESCHREIBUNG DESIGNACIÓN
FCO	Fin de course ouverture <i>Open limit switch</i> Endschalter AUF Final de carrera apertura	FCF	Fin de course fermeture <i>Close limit switch</i> Endschalter ZU Final de carrera cierre	TLO	Contact couple : ouverture <i>Torque switch : opening</i> Drehmomentschalter : Öffnen Contacto par : apertura
FC1	Fin de course auxiliaire 1 <i>Auxiliary limit switch 1</i> Zusätzlicher Endschalter 1 Final de carrera auxiliar 1	FC2	Fin de course auxiliaire 2 <i>Auxiliary limit switch 2</i> Zusätzlicher Endschalter 2 Final de carrera auxiliar 2	TLF	Contact couple : fermeture <i>Torque switch : closing</i> Drehmomentschalter : Geschlossen Contacto par : cierre
C	Condensateur <i>Capacitor</i> Kondensator Condensador	F	Contact thermique moteur <i>Motor thermoswitch</i> Motor Thermoschalter Contacto térmico del motor	H	Résistance anti-condensation <i>Anti-condensation heater</i> Heizwiderstand Anti-condensación resistor
M	Moteur / Motor / Motor / Motor	VL	Violet / Purple / Violett / Violeta	MR	Marron / Brown / Braun / Marrón
RG	Rouge / Red / Rot / Rojo	NR	Noir / Black / Schwarz / Negro	BU	Bleu / / Blue / Blau / Azul
OG	Orange / Orange / Orange / anaranjado	BC	Blanc / White / Weiß / Blanco	D1/ D2	Bornier report défaut (230V AC max / 5 A) <i>Failure report Terminal strip</i> Fehlermeldung Klemmleiste Terminal retorno de defecto



NB : Les câbles utilisés doivent être rigides (tensions pour la recopie : 4 à 250V AC/DC)
The used wires must be rigid (feedback voltages : 4 to 250V AC/DC)
 Die Anschlusskabel müssen biegesteif sein (Rückmeldespannungen 4 bis 250V AC/DC)
 Los cables eléctricos utilizados deben ser rígidos (tención para el señal de retorno : 4 hasta 250V AC/DC)

La température du bornier peut atteindre 90°C
The terminal temperature can reach 90°C
 Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen.
 La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C

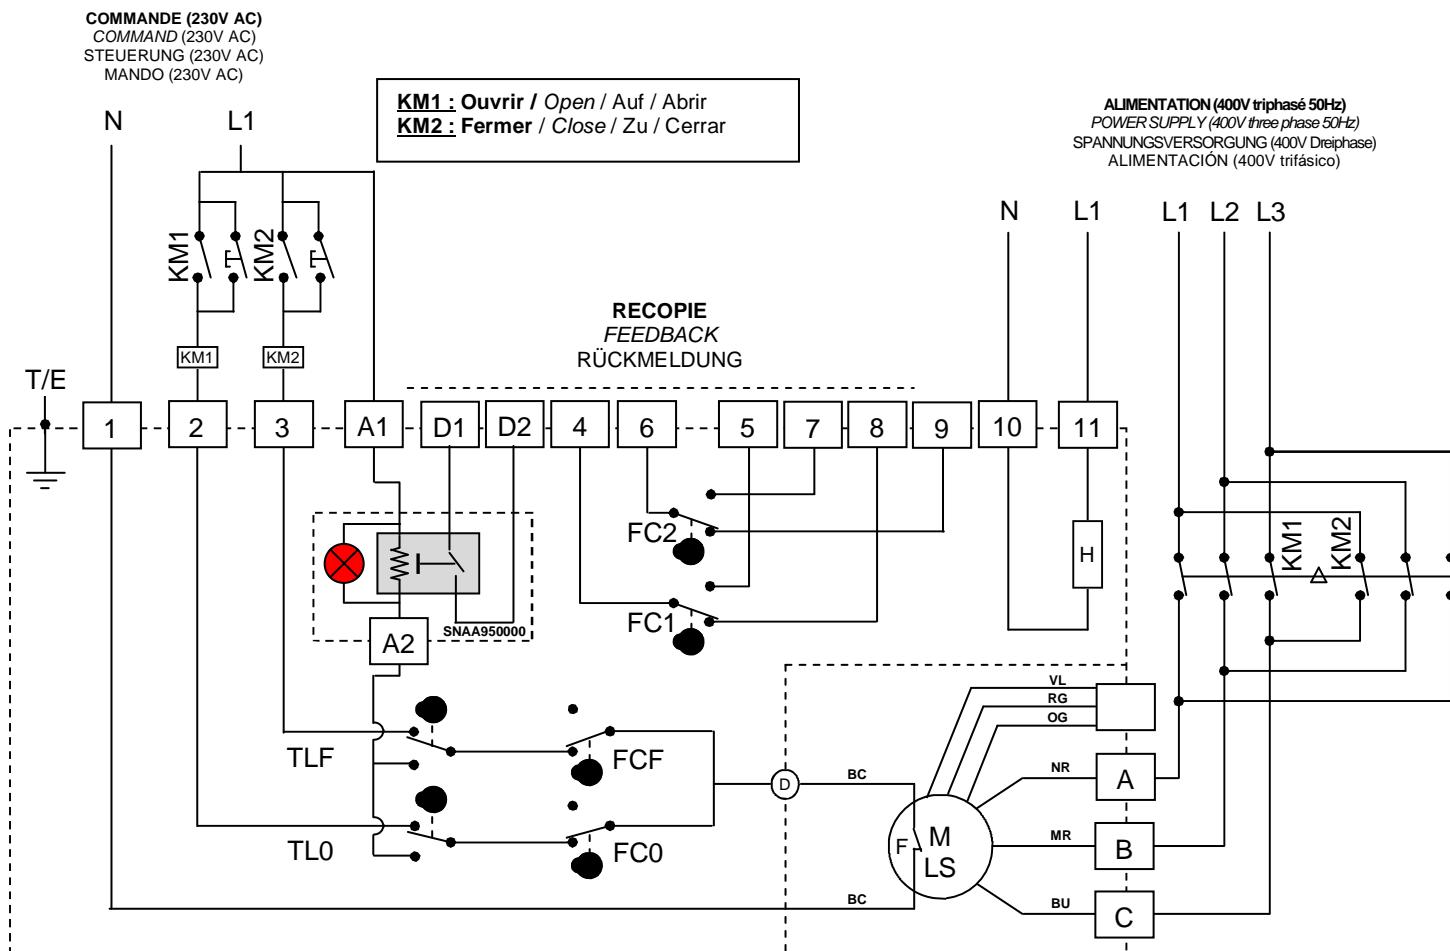

REP	DESIGNATION BESCHREIBUNG DESIGNACIÓN	REP	DESIGNATION BESCHREIBUNG DESIGNACIÓN	REP	DESIGNATION BESCHREIBUNG DESIGNACIÓN
FCO	Fin de course ouverture <i>Open limit switch</i> Endschalter AUF Final de carrera apertura	FCF	Fin de course fermeture <i>Close limit switch</i> Endschalter ZU Final de carrera cierre	TLO	Contact couple : ouverture <i>Torque switch : opening</i> Drehmomentschalter : Öffnen Contacto par : apertura
FC1	Fin de course auxiliaire 1 <i>Auxiliary limit switch 1</i> Zusätzlicher Endschalter 1 Final de carrera auxiliar 1	FC2	Fin de course auxiliaire 2 <i>Auxiliary limit switch 2</i> Zusätzlicher Endschalter 2 Final de carrera auxiliar 2	TLF	Contact couple : fermeture <i>Torque switch : closing</i> Drehmomentschalter : Geschlossen Contacto par : cierre
H	Résistance anti-condensation <i>Anti-condensation heater</i> Heizwiderstand Anti-condensación resistor	F	Contact thermique moteur <i>Motor thermoswitch</i> Motor Thermoschalter Contacto térmico del motor	D1/ D2	Bornier report défaut (230V AC max / 5 A) <i>Failure report Terminal strip</i> Fehlermeldung Klemmleiste Terminal retorno de defecto
M	Moteur / Motor / Motor / Motor	VL	Violet / Purple / Violett / Violeta	MR	Marron / Brown / Braun / Marrón
RG	Rouge / Red / Rot / Rojo	NR	Noir / Black / Schwarz / Negro	BU	Bleu / Blue / Blau / Azul
OG	Orange / Orange / Orange / anaranjado	BC	Blanc / White / Weiße / Blanco		

- L'alimentation du moteur est câblée sur un relais bistable triphasé à inversion de phase (non livré)
- *The motor power supply is wired on bistable three-phase relay (not delivered)*
- Anschluss des Motors ist auf einem bistabiles Drehstrom-Relais mit Phasenumkehrung verkabelt (nicht geliefert)
- **En cas de fonctionnement inverse, inverser 2 des phases du moteur**
- *If working inverted, invert 2 phases of motor*
- Bei umgekehrter Laufrichtung, umkehren sie die beiden Phasen des Motors

DONNÉES TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA		
Type (actionneur électrique 1/4 tour) Type (1/4 turn electric actuator)	VT1500	VT2400
Protection IP / IP protection (EN60529)	IP68	
Résistance à la corrosion (utilisation en intérieur et extérieur) Corrosion resistance (outdoor and indoor use)	Carter : Aluminium + peinture EPOXY / capot : PA6 UL94V0 ou Aluminium + peinture EPOXY Entraîneur : acier + traitement Zn / Axes et vis : inox Housing: Aluminium + EPOXY paint / cover: PA6 UL94V0 or Aluminium + EPOXY paint Drive : Steel + Zn treatment / Axles and screws : Stainless steel	
Température / Temperature	-20°C à/to +70°C	
Hydrométrie / Hydrometry	< 81% à/at 31°C (88°F)	
Degré de pollution / Pollution degree	Classe 2 / Class 2	
Altitude / Altitude	0 à/to 2000m	
Poids / Weight	53kg max	
DONNEES MECANIKES / MECHANICAL DATA		
Couple nominal / Nominal torque	1200Nm	2000Nm
Couple maximal / Maximal torque	1500Nm	2400Nm
Temps de manœuvre / 1/4 turn travel time	113s	
Embase de fixation / Mounting actuator base (ISO5211)	Etoile/Star drive 46mm (profondeur/death:50mm) F14 (profondeur/death:32mm) - F16 (profondeur/death:40mm)	
Angle de rotation / Swing angle	90° (autres sur demande / others on request)	
Butées mécaniques / Mechanical end stops	90°	
Commande manuelle / Manual override	Volant / Hand wheel	
Sens de rotation / Direction of rotation	Sens antihoraire pour ouvrir / Anticlockwise to open	
DONNEES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA		
Tension (tolérance ±10%) Voltage (tolerance ±10%)	240V AC 400V triphase / 400V three-phase	
Fréquence / Frequency	50/60Hz	
Puissance consommée / Power consumption	250W	
Catégorie surtension / Overvoltage category	Catégorie II / Category II	
Limiteur de couple / Torque limiter	Limiteur mécanique/ Mechanical limiter	
Durée sous tension / Duty cycle (CEI34)	Service S4 50% S4 duty 50%	
Tension maximale contacts fins de course Limit switches maximal voltage	4 à/to 250V AC/DC (Surtension catégorie II / Overvoltage category II)	
Courant maximal contacts fins de course Limit switches maximal current	1mA à/to 5A max	
Puissance résistance anti-condensation Anti-condensation heater power	10W	

TECHNISCHE DATEN / DATOS TECNICOS		
Typ (90° elektrischer Stellantrieb) Tipo (actuador eléctrico 1/4 vuelta)	VT1500	VT2400
IP Schutzart / Protección IP (EN60529)	IP68	
Rostschutz (Innen und Außeneinsatz) Resistencia a la corrosión (utilización Interior y exterior)	<i>Gehäuse: Aluminium + Epoxybeschichtung / Deckel : PA6 UL94V0 oder Aluminium + Epoxybeschichtung Steckbuchse (Stern) Verzinkter Stahlguss / Edelstahl Verschraubung Cárter : Aluminium+ pintura EPOXY / tapa: PA6 UL94V0 o Aluminium+ pintura EPOXY Piñon de arrastre : acero + tratamiento Zn / Ejes y tornillos : acero inoxidable</i>	
Temperatur / Temperatura	-20°C bis / Hasta +70°C	
Hydrometrie / Hidrometría	< 81% bei/a 31°C (88°F)	
Verschmutzungsgrad / Grado de polución	Klasse 2 / Class 2	
Höhe / Altitud	0 bis/hasta 2000m	
Gewicht / Peso	53kg max	
MECHANISCHE DATEN / DATOS MECÁNICOS		
Nenn Drehmoment / Par nominal	1200Nm	2000Nm
Höchst Drehmoment / Par máximo	1500Nm	2400Nm
Stellzeit / Tiempo de maniobra 1/4	113s	
ISO Plate / Platina de fijación (ISO5211)	Stern/Estrella 46mm (Tiefe/profundidad:50mm) F14 (Tiefe/profundidad:32mm) - F16 (Tiefe/profundidad:40mm)	
Drehwinkel / Ángulo de rotación	90° (andere auf Anfrage / otros bajo demanda)	
Mechanische Endlagenbegrenzung / Topes mecánicos	90°	
Handnotbetätigung / Mando manual	Handrad / Volante	
Drehrichtung / Dirección de rotación	Gegen uhr Richtung zu öffnen / Dirección anti-horario para abrir	
ELEKTRISCHE DATEN / DATOS ELÉCTRICOS		
Spannung / Voltaje ($\pm 10\%$)	240V AC 400V Drehstrom / 400V trifásico	
Frequenz / Frecuencia	50/60Hz	
Gesamte Leistungsaufnahme / Potencia consumida	250W	
Überspannungskategorie / Categoría sobretensión	Kategorie II / Categoría II	
Drehmoment Begrenzer / Limitador de par	Endlagenschrauben / Limitador mecánico	
Einschalt-Dauer / Tiempo bajo tensión (CEI34)	S4 / 50%	
Maximale Spannung der elektrischen Endschal- ter / Tensión máxima contactos finales de carrera	4 bis/hasta 250V AC (Überspannung kategorie II / categoría sobretensión II)	
Maximaler Strom der elektrischen Endschal- ter / Intensidad máxima contactos finales de carrera	1mA bis/hasta 5A max	
Leistung der Heizwiderständen Potencia del resistor anti-condensación	10W	

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRIC ACTUATOR
ELEKTRISCHE STELLANTRIEBE
ACTUADOR ELÉCTRICO

VT 1500
2400
5400
1200